




## REQUISITS MÍNIMS I IMPRESCINDIBLES PER A LA CONNEXIÓ:

La propietat ha de deixar el tub d'escomesa del servei contra incendis tal i com s'indica a l'esquema adjunt.

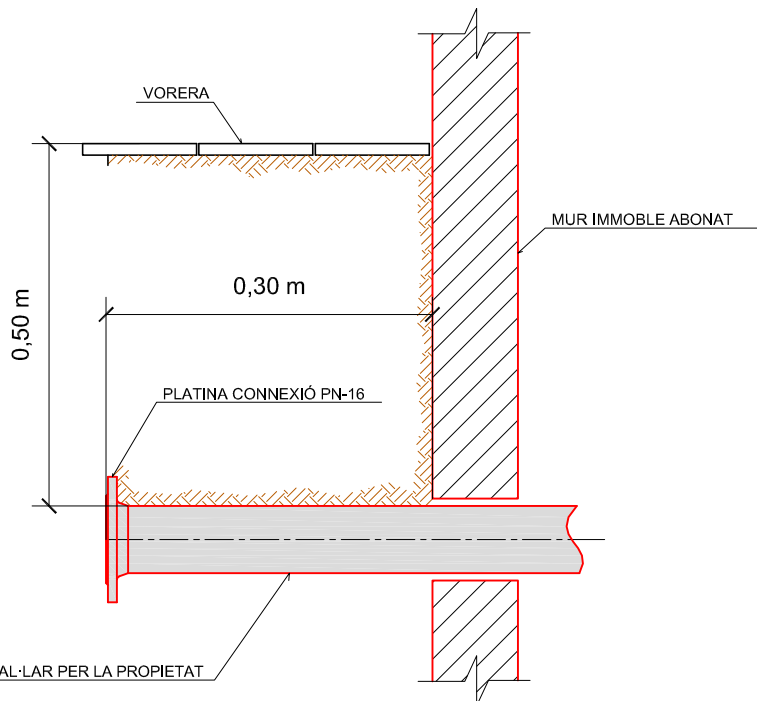

"Brida Roscada de Cuello" DIN 2566 DN 65 PN 16 R2"  $\frac{1}{2}$  ==> Bies 25  
"Brida Roscada de Cuello" DIN 2566 DN 100 PN 16 R4" ==> Bies 45

Esquema una vegada realitzada la connexió per part de la companyia.

